

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-793816

产品名称: 漏电断路器

型号: TGL1-32

检测机构: 福建省中心检验所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 漏电断路器

型号规格: TGL1-32

商 标: 天正 TENGGEN

样品数量: 81 台

样品来源: 送样

样品状况: 外观正常

样品生产序号: /

收样日期: 2009-08-19,2009-09-16

完成日期: 2009-11-11

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司

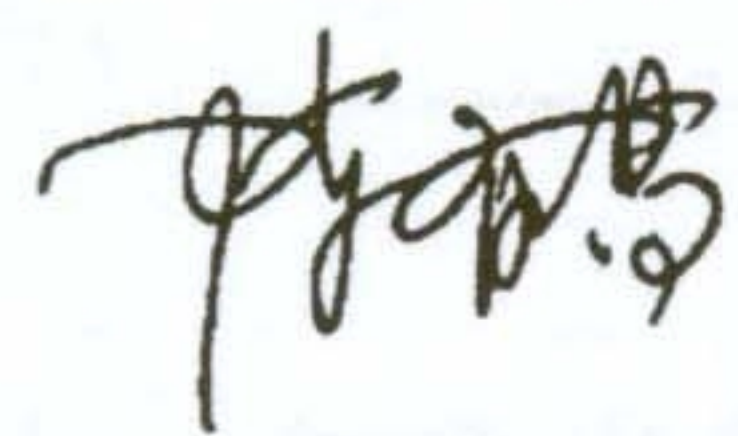
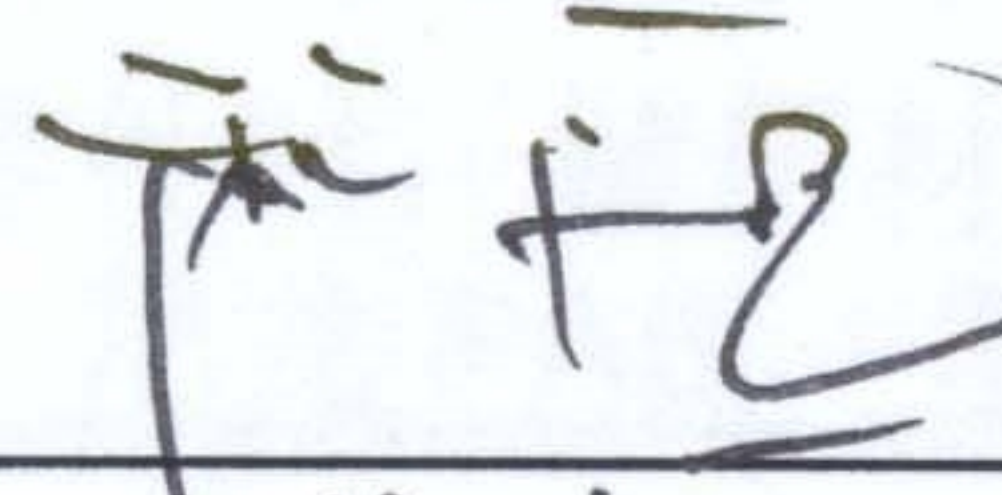
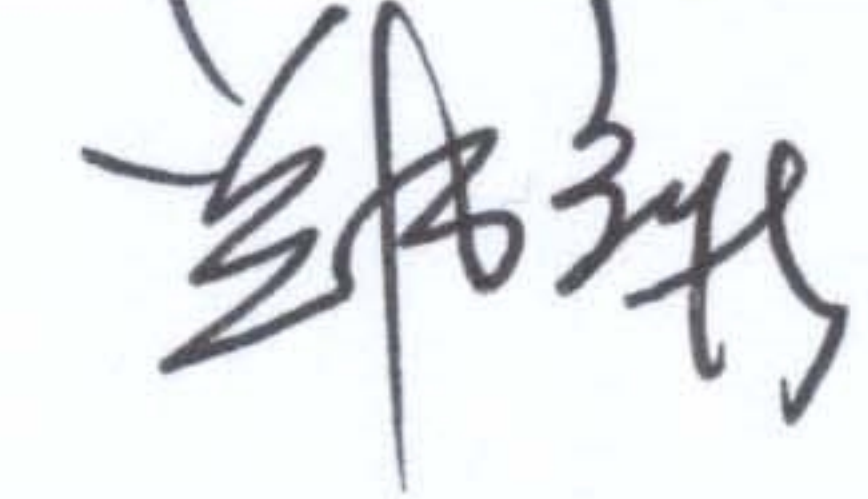
生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准:GB16916.1-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第 1 部分:一般规则》、GB16916.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第 22 部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCCB 的适用性》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGL1-32; Ue: AC230V; In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; I Δ n:30mA/AC 型; Im:500A; I Δ m:500A; 2P

主检: 陈有昌 签名:  日期: 2009-11-11审核: 魏运明 签名:  日期: 2009-11-19签发: 郑立新 签名:  日期: 2009-11-23

备注