

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402009

发证日期: 2023年08月29日

有效期至: 2033年08月28日

委托人名称 及注册地址	浙江天正电气股份有限公司 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称 及注册地址	浙江天正电气股份有限公司 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称 及生产地址	浙江天正智能电器有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 TGB3Z-63、TGB3Z-63H; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402009

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGB3Z-63、TGB3Z-63H ;

Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ue : AC220V/230V/240V(1P、2P(N 极可开闭)) , AC380V/400V/415V(2P、3P、4P) ; DC60V/110V/125V ( 1P 外形) , DC125V/220V/250V(2P 外形) , DC330V/375V(3P 外形) , DC440V/500V(4P 外形) ;

In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ;

过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; TGB3Z-63 Icu=Ics : 6kA , 另有 Ue : DC60V(1P 外形)、DC125V(2P 外形) :

Icu : 10kA、Ics : 7.5kA ; TGB3Z-63H : Icu : 10kA、Ics : 7.5kA ;

选择性类别 : A ;

AC 极数 : 1P、2P ( 一个保护极 , N 极可开闭 )、2P、3P、4P ( 三个保护极 , N 极可开闭 )、4P ;

DC 接线方式 : 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形 ;

适用于隔离用 ;

适用频率 : 50/60Hz ;


配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3 ( CQC23107394274 ) : 1NO1NC ; Ui : 690V ; Ith : 6A ; AC-12 :

AC240V/6A、AC415V/3A ; DC-12 : DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A ; 分励脱扣器(MX3)Us :

AC110V~415V、DC24V、DC48V、DC110V~220V ;

附合附录 N 的电子附件 : 欠电压脱扣器(MN3)Us : AC220V/230V/240V、AC380/400/415V ; 50/60Hz ;

直流接线方式 :

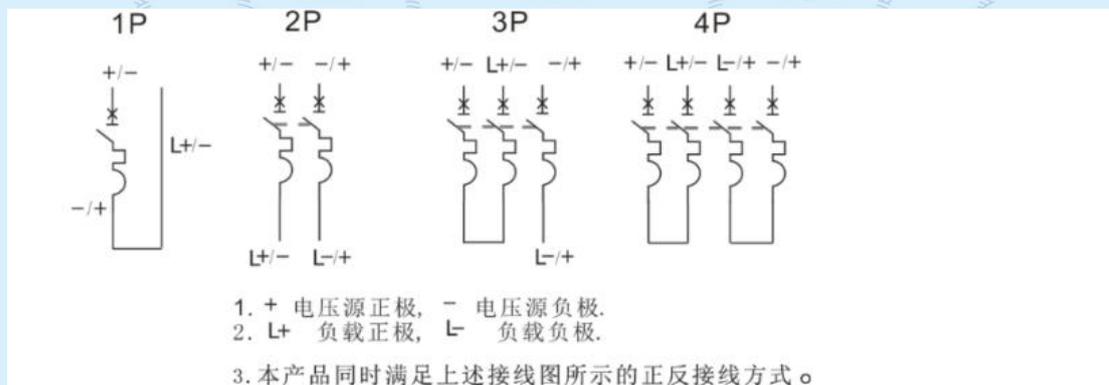

中国质量认证中心