



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4525808
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-125R、TGB2D-125RW

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型 号: TGB2D-125R、 TGB2D-125RW 数 量: 32 台 收样日期: 2021-08-17 完成日期: 2021-10-27 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合 格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R、TGB2D-125RW; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、 2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开 闭)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可 开闭)、4P (带四个保护极);	
签发人: 马琳 签名: 马琳 签发日期: 2024-10-08	
备注: 本报告试验数据引用 C-06801-1C212353	

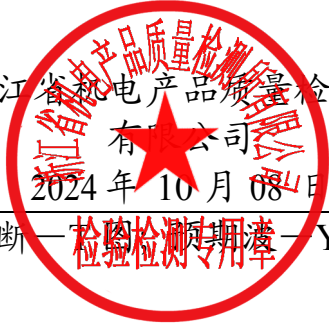

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C241013
首页	√	1	C-06801-1C241013
报告组成	√	1	C-06801-1C241013
安全型式试验报告	√	40	C-06801-1C241013-S
电磁兼容型式试验报告	√	8	C-06801-1C241013-E
封底	√	1	C-06801-1C241013

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2024CCC0307-4525808 样品名称: 电能表外置断路器 型 号: TGB2D-125R、 TGB2D-125RW 数 量: 32 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021-08-17 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公 司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-125R、TGB2D-125RW; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、 2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭)、 2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、 4P (带四个保护极);			
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2024-10-08		浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2024 年 10 月 08 日 	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-10-08			
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-10-08			
备注:		示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—Y 图;	