



产品认证证书

证书编号: CQC25123467887

发证日期: 2025 年 04 月 15 日
有效期至: 2035 年 04 月 14 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 电涌保护器
TGU3-C20 385V 1P、TGU3-C20 385V 2P、TGU3-C20 385V 3P、TGU3-C20 385V 4P、TGU3-C40 385V 1P、TGU3-C40 385V 2P、TGU3-C40 385V 3P、TGU3-C40 385V 4P;详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC25123467887


第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
TGU3-C20 385V 1P、2P、3P、4P	L-N/PE	20	10	385	1.5	1P、2P、3P、 4P
TGU3-C40 385V 1P、2P、3P、4P	L-N/PE	40	20	385	1.8	1P、2P、3P、 4P

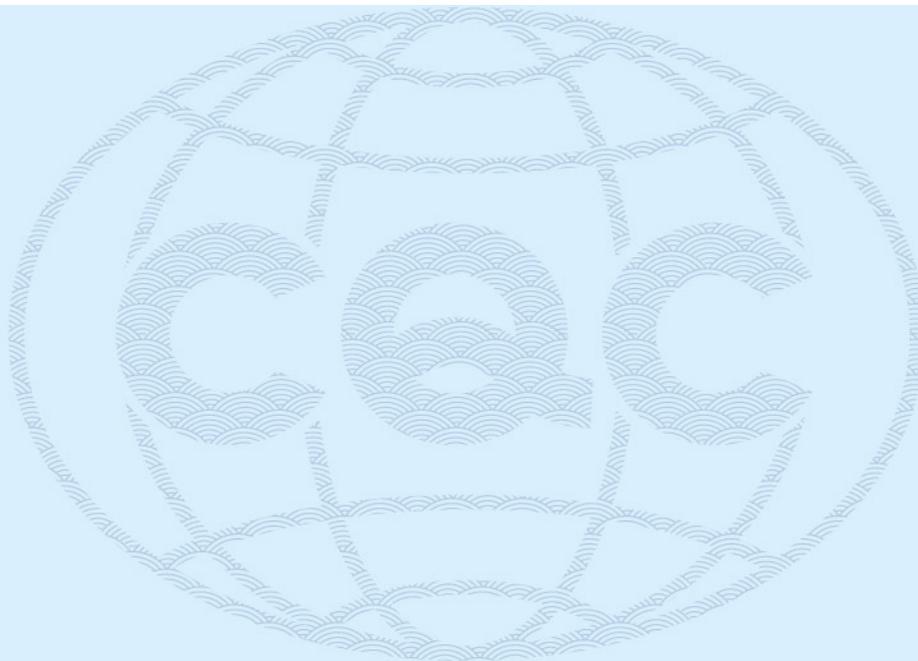

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE